



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

- Victaulic automatiske sprinklerkabinett gir en oppbevaringsplass for reservesprinklere. Oppbevaring av reservesprinklere i lokaler med et automatisk sprinkleranlegg vil muliggjøre øyeblikkelig utskifting av utløste eller skadde sprinklere og derved sette et brannsikringsanlegg tilbake i drift så raskt som mulig. Dette er et krav som stilles av NFPA og de fleste myndigheter. Se den aktuelle NFPA-standard som gjelder spesielt for din installasjon for å få mer informasjon.
- Kabinetter med kapasitet for seks eller tolv sprinklere er tilgjengelig. Det er i tillegg en oppbevaringsplass for den korrekte skrunøkkelen som er nødvendig for å montere eller demontere sprinklere.
- NFPA 25 krever at det totale antallet reservesprinklere som oppbevares i lokalet der det er et automatisk sprinkleranlegg tilsvarer minimums antallene som er angitt i den medfølgende tabellen. Når sprinkleranlegget består av mer enn en type temperaturklassifisert sprinkler, må lageret av reservesprinklere inkludere et proporsjonalt antall av hver type og temperaturklasse; det anbefales imidlertid et minimum av 3 av hver type.

Sprinklere i bygninger	Min. Antall reservesprinklere
Under 300	6 ¹
300 til 1000	12
Over 1000	24

¹ Et minimum av tre sprinklere av hver type og temperaturklass kreves for sprinkleranlegg i boliger med en og to familier og i bobiler.

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS

Ikke relevant – ta kontakt med Victaulic for eventuelle spørsmål.

3.0 SPESIFIKASJONER – MATERIALE

Modeller:


- 12 sprinklere
- 6 sprinklere
- 3 sprinklere (NFPA/3D, boliger)
- 6 store sprinklere

Materiale: Tungt stål, rød emalj

Kabinettene er tilgjengelige med plass til seks eller tolv sprinklere med dimensjoner og hyllevariasjoner slik som vist nedenfor. Kabinettene har en sveiset konstruksjon og er laget av stålplater med lavt karboninnhold. Boksen og hyllene er laget av et 0.030" tykt materiale og dekslet er laget av et 0.042" tykt materiale.

Dekslet er montert på toppen av boksen med to 0.036" tykke stålhengsler. Boksen er lakkert innvendig og utvendig med et strøk rød emaljelakk, og det sitter et merke på dekslet som viser at kabinettet brukes til reservesprinklere.

4.0 DIMENSJONER

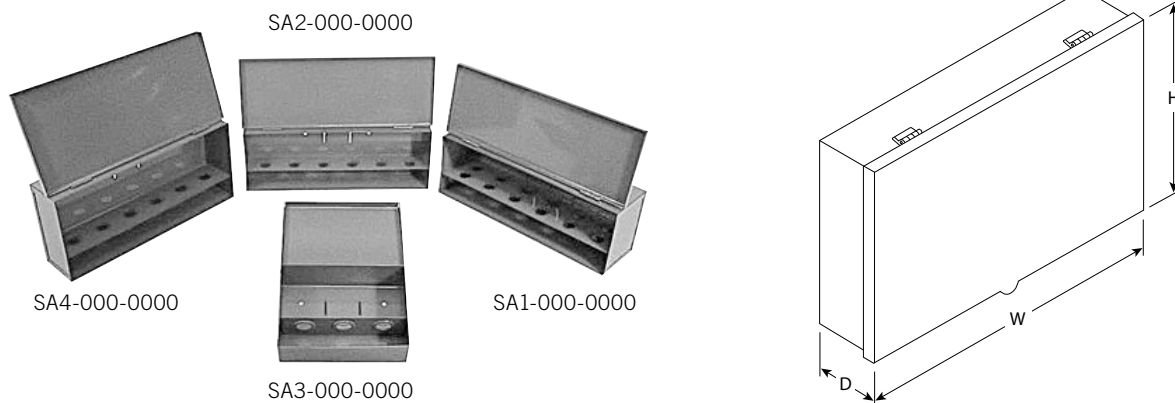

Victaulic delenummer	Beskrivelse	Brukes med	Dimensjoner		
			H inches mm	W inches mm	D inches mm
SA1-000-0000	Til 12 sprinklere	V10, V26, V27, V34 (unntatt V3403 og V3404)	5.25 133	14.31 364	4.00 102
SA2-000-0000	Til 6 sprinklere	V27, V3403, V3404, V34	5.25 133	14.31 364	2.38 60
SA3-000-0000	Til 3 sprinklere (NFPA 13D)	V27 boliger	5.25 133	7.31 186	2.38 60
SA4-000-0000	Til 6 store sprinklere	V40, V38, skjult, K1 ESFR, Alle mellomnivåsprinklere, alle beskyttelsesanordninger ²	6.50 165	14.31 364	3.13 79

² Det vil kun være plass til beskyttelsesanordningene hvis de **IKKE** er montert på sprinkleren. Kapasiteten kan bli redusert.

MERKNAD

- Oppgi delenummer og kapasitet ved bestilling.

5.0 YTELSE

Ikke relevant – ta kontakt med Victaulic for eventuelle spørsmål.

6.0 MERKNADER

⚠ ADVARSEL



- Automatiske sprinklerkabinett må installeres og det må opprettholdes et lager av reservesprinklere med de gjeldende NNFFPA-standardene i tillegg til standarder som forlanges av lokale myndigheter.
- Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Unnlattelse av å gjøre dette kan resultere i skade på eiendom og svekke muligheten til å sette det automatiske sprinkleranlegget tilbake i drift så raskt som mulig.

MERKNAD

- Eierne har ansvaret for å opprettholde et lager med reservesprinklere i god stand. Ta kontakt med installatøren som monterte anlegget for eventuelle spørsmål.

Unnlattelse av å gjøre dette kan resultere i skade på eiendom.

7.0 REFERANSEMATERIALER

Ikke relevant – ta kontakt med Victaulic for eventuelle spørsmål.

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggregler og relaterte forskrifter, samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Immaterielle rettigheter

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller andre immaterielle rettigheter. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukpatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

Merknad

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som skal installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiseksjonen i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic-merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.