


Lågtrycksenhet

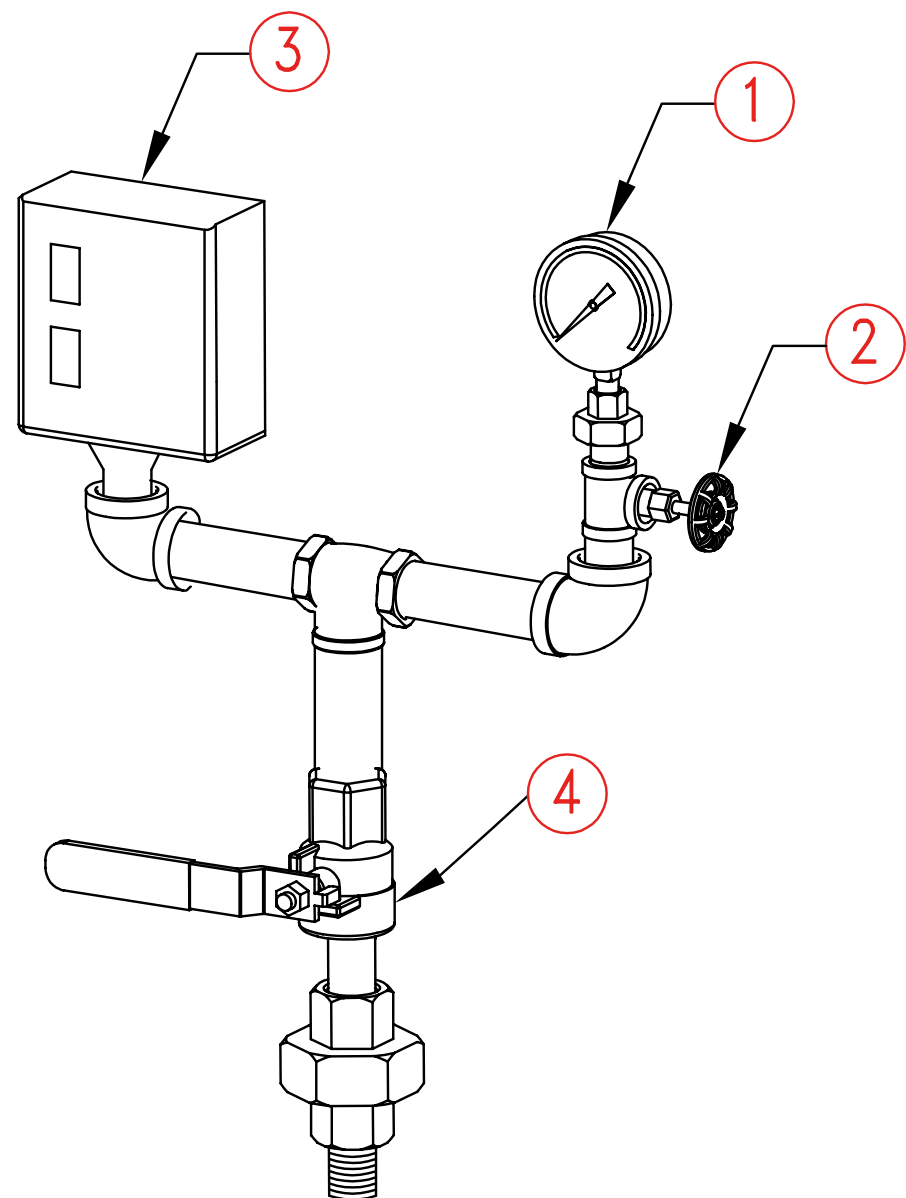

4	Trevägsventil för provning av lågt vattentryck
3	Tryckvakt RT116
2	Manometerkran
1	Manometer System

Vid provning

1. Öppna ventil **4** så att trycket sjunker i manometern.
2. Verifiera att tryckvakten har larmat och signalen har gått vidare.
3. Återställ ventil **4** i normalläge.