
Monteringsveiledning


S-2600/S-2700 Innbyggningsstykke
PZ/F3 PAS 20

MV-11-04

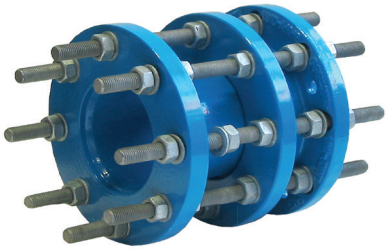


- Bruksområde: Drikkevann
- Regulerbar lengde i begge retninger

Maks arbeidstemperatur: 50°C
- Bolter: Varmgalvaniserte
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

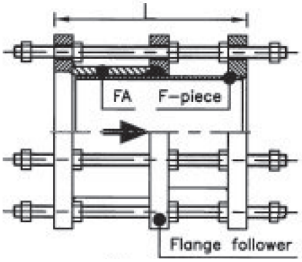


Tegning A

1. PAS-20 Innbygningsstykke kommer ferdig montert i medium lengde, slik at L målet kan økes eller minskes med 25 mm. Se tegning. Leveres komplett med alt av bolter, muttere og skiver. Se tegning A

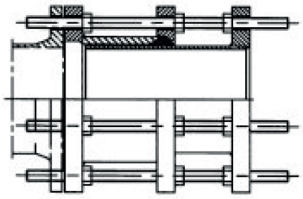

Tegning B

2. Rengjør alle flensflater. Fjern alle bolter og pakninger fra flensene.
Tilknytt innbyggningsstykket til flensen som vist på tegning B, samtidig som man setter på plass flense pakningen*.

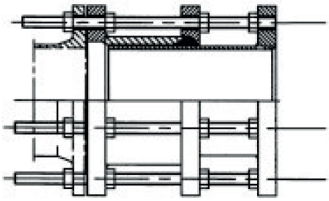

Tegning C


3. Plasser stengene i ønsket lengde i PAS 20
Monter bolter og skiver.
Se tegning C.

*Armert flensepakning følger ikke med produktet.


Source NOBB, 11/4/2026
Ulefos AS | Gamle Gomsrudvei 40, 3610 Kongsberg | Tlf. 67 80 62 00 | ordre@ulefos.com | ulefos.com

S-2600/S-2700 Innbyggningsstykke
PZ/F3 PAS 20

MV-11-04

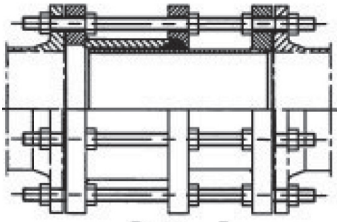

Tegning D

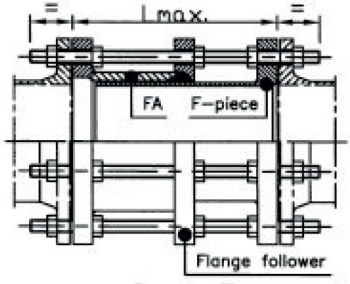

Tegning E



Tegning F

4. Posisjoner den andre flensen som vist på tegning D, samtidig som flensepakningen monteres*. Monter noen av stengene i boltehullene. Fest muttere og skiver. Trekk til jevnt som vist på tegning F.

5. Juster posisjonen på stagene om nødvendig.(se tegning E) monter resterende de muttere og skiver. Trekk til sekvensielt med 10 Nm pr bolt. Påse at det er jevnt tiltrekningsmoment på alle bolter.

6. Trekk til muttere på "flange follower" sekvensielt med 10 Nm pr. bolt og forsikre deg om at alle mutterne har likt moment på 120 Nm. Sjekk at pakningen på innbyggningsstykket ikke blir skadet ved tiltrekning og at den har jevn sammenpressing.

7. Etter 24 til 48 timer ettertrekk alle muttere. Før test eller ved igangsetting til full drift gjenta denne prosedyren.

Hver installasjon og tiltrekning av bolter/muttere avhenger av situasjonen på arbeidplassen og må overvåkes av en ansvarshavende. Tiltrekningsmomenter er kun oppgitt som retningsgivende

Ulefos er ikke ansvarlig for utføring av installasjon og dette dekkes ikke av våre garantier.

Ulefos AS | Gamle Gomsrudvei 40, 3610 Kongsberg | Tlf. 67 80 62 00 | ordre@ulefos.com | ulefos.com

S-2600/S-2700 Innbyggningsstykke
PZ/F3 PAS 20


MV-11-04

Spesifikasjoner

Anbefalt tiltrekkingsmoment flens mot flens for bolter syrefaste bolter (A4 kvalitet). Tiltrekkingsmoment gjelder tiltrekking av mutter, ikke boltehode. Tabellen gjelder for to flenser med armert flensepakning.

DN	PN10 (Nm)	PN16 (Nm)	PN25 (Nm)
60	40	40	40
65	40	40	40
80	40	40	40
100	40	40	60
125	40	40	60
150	60	60	60
200	60	60	60
250	60	60	90
300	60	60	90
350	60	60	110
400	60	90	135
450	60	90	135
500	60	110	135
600	90	135	225
700	90	135	300
800	110	225	375
900	110	225	375
1000	135	300	450

Tiltrekking av bolter:
Fest bolter og muttere.
Trekk til mutter som vist i diagrammet under.

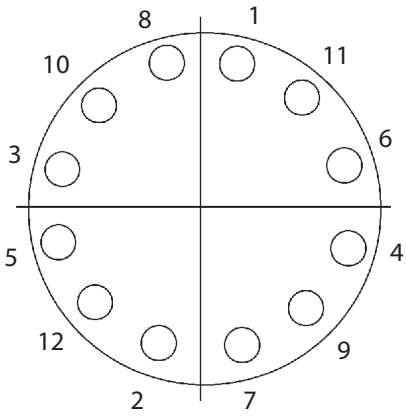

Ulefos AS | Gamle Gomsrudvei 40, 3610 Kongsberg | Tlf. 67 80 62 00 | ordre@ulefos.com | ulefos.com