



Nordic EcoNordic



ART.NR. 116470

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
Overspenningsvern

SV **MONTERINGSANVISNING**
Åskskydd

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
Surge suppressor with connector

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA!

- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:



DANGER!

- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO

**FARE!**

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV

**FARA!**

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackperson.

EN

**DANGER!**

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.


NO TIPS: Du behøver T20

1. Fjern dekslet til elrummet.
2. Hvis det fins en strips som fester overspenningsvernet til ledningssettet, klipp den av.
3. Trekk ut kontakten. Fjern gammelt overspenningsvern.




SV TIPS: Du behöver T20

1. Ta bort locket till elrummet.
2. Om det fins ett buntband som fäster åbskskyddet till ledningsssatsen, klipp det av.
3. Dra ut kontakten. Ta bort det gamla åbskskyddet.

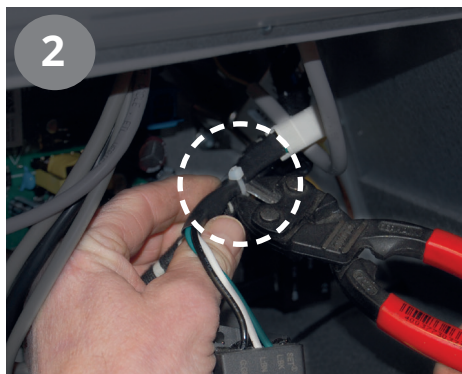


EN TIP: You need T20

1. Remove the cover of the electrical compartment.
2. If there is a cable tie securing overvoltage protection to the cables, cut it off.
3. Pull out the connector. Remove the old overvoltage protection.

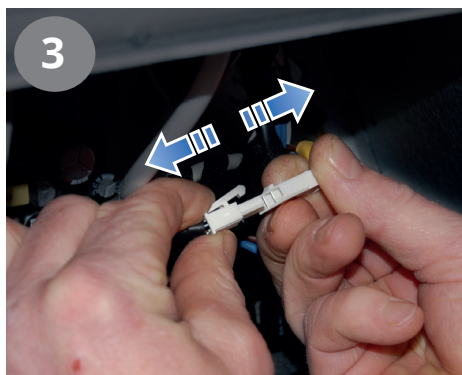

NO

4. Monter nytt overspenningsvern ved å klipse i hurtigkontakten.
Sett på ny strips.
5. Fest elromdekselet.

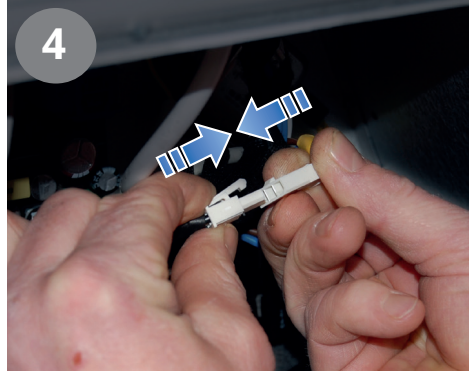

SV

4. Montera ett nytt åbskydd genom att fästa i snabbkontakten. Sätt på ett nytt buntband.
5. Fäst locket till elrummet.



EN

4. Install the new overvoltage protection by connecting the quick-release contact.
Fix with a new cable tie.
5. Attach the cover of the electrical compartment.

NO

EcoNordic inneholder to overspenningsvern;
1 stk. i elrommet til ventilasjonsaggregatet og
1 stk. i elrommet til tankmodulen.



SV

EcoNordic inneholder to overspenningsvern;
1 st. i elrummet för ventilationsaggregatet och
1 st. i elrummet för tankmodulen.



EN

EcoNordic contains two surge protectors;
1 pc. in electrical room of the ventilation unit and
1 pc. in electrical room of the tank module.



NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE! Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



FARA! Sätt produkten i serviceläge och bryt sedan spänningen innan service utförs.

EN

Important safety instructions:



DANGER! Put the product in service mode and then disconnect the power before service is performed.

NO

Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg **"Servicemodus"**. Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

SV

Serviceläge

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt > Service**)
3. Välj **"Serviceläge"**. Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

EN

Service mode


1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More > Service**)
3. Select **"Service mode"**. The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.





NO TIPS: Du behøver T20 

1. Skru ut skruen til el-dekselet og ta av dekselet.
2. Trekk ut kontakten. Fjern gammelt overspenningsvern.

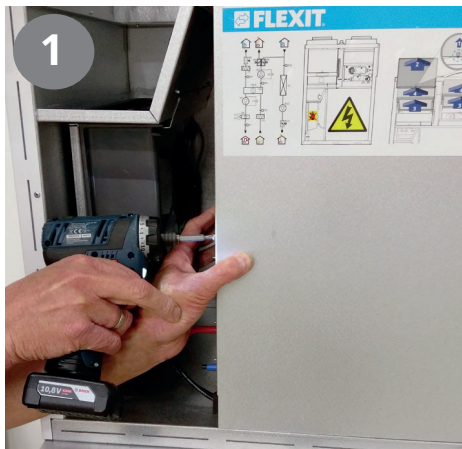


SV TIPS: Du behöver T20 

1. Skruva ut skruven till elhöljet och ta av höljet.
2. Dra ut kontakten. Ta bort det gamla åskskyddet.

EN TIP: You need T20 

1. Undo the screw on the electric cover and take the cover off.
2. Pull out the connector. Remove the old overvoltage protection.

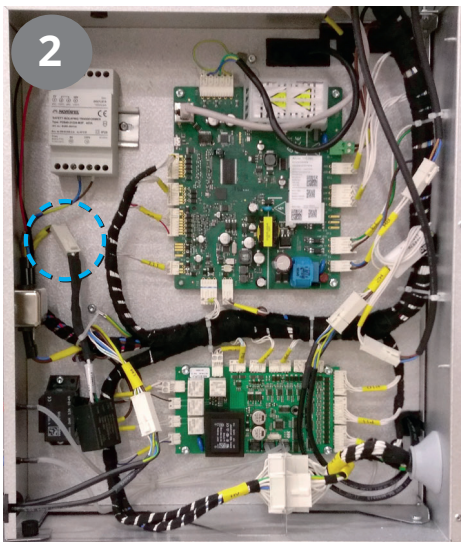

NO


3. Monter nytt overspenningsvern ved å klippe i hurtigkontakten.
- Fest dekelet til elrommet, lukk døren til aggregatet og skru på allpolig bryter for å starte produktet igjen.

SV

3. Montera ett nytt åkskydd genom att fästa i snabbkontakten.
- Fäst höljet till elrummet, stäng dörren till aggregatet och sätt på den allpoliga brytaren för att sätta igång produkten igen.

EN

3. Install the new overvoltage protection by connecting the quick-release contact.
- Attach the cover to the electrical compartment, close the door of the unit and turn on the all-pole circuit breaker to start the product again.

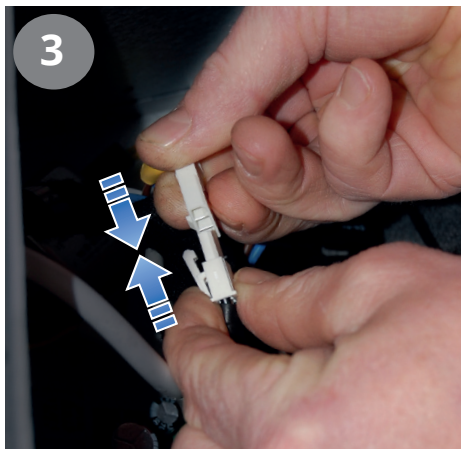


**NO** TIPS: Du behøver T20

1. Skru ut skruen til el-dekselet og ta av dekselet.
2. Trekk ut kontakten. Fjern gammelt overspenningsvern.

**SV** TIPS: Du behöver T20

1. Skruva ut skruven till elhöljet och ta av höljet.
2. Dra ut kontakten. Ta bort det gamla åskskyddet.

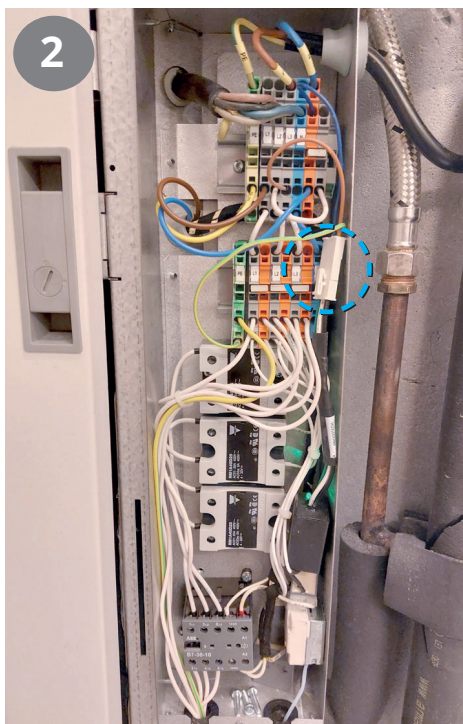**EN** TIP: You need T20

1. Undo the screw on the electric cover and take the cover off.
2. Pull out the connector. Remove the old overvoltage protection.

NO


3. Monter nytt overspenningsvern ved å klippe i hurtigkontakten.
- Fest dekselet til elrommet, lukk døren til aggregatet og skru på allpolig bryter for å starte produktet igjen.

SV

3. Montera ett nytt åskskydd genom att fästa i snabbkontakten.
- Fäst höljet till elrummet, stäng dörren till aggregatet och sätt på den allpoliga brytaren för att sätta igång produkten igen.

EN

3. Install the new overvoltage protection by connecting the quick-release contact.
- Attach the cover to the electrical compartment, close the door of the unit and turn on the all-pole circuit breaker to start the product again.

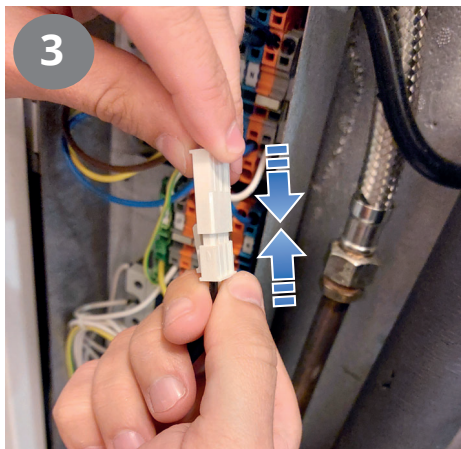





Flexit AS, Moseveien 6, N-1870 Ørje
www.flexit.no